


SUDDIVISIONE AREE DI STABILIMENTO




SUDDIVISIONE AREE DI STABILIMENTO

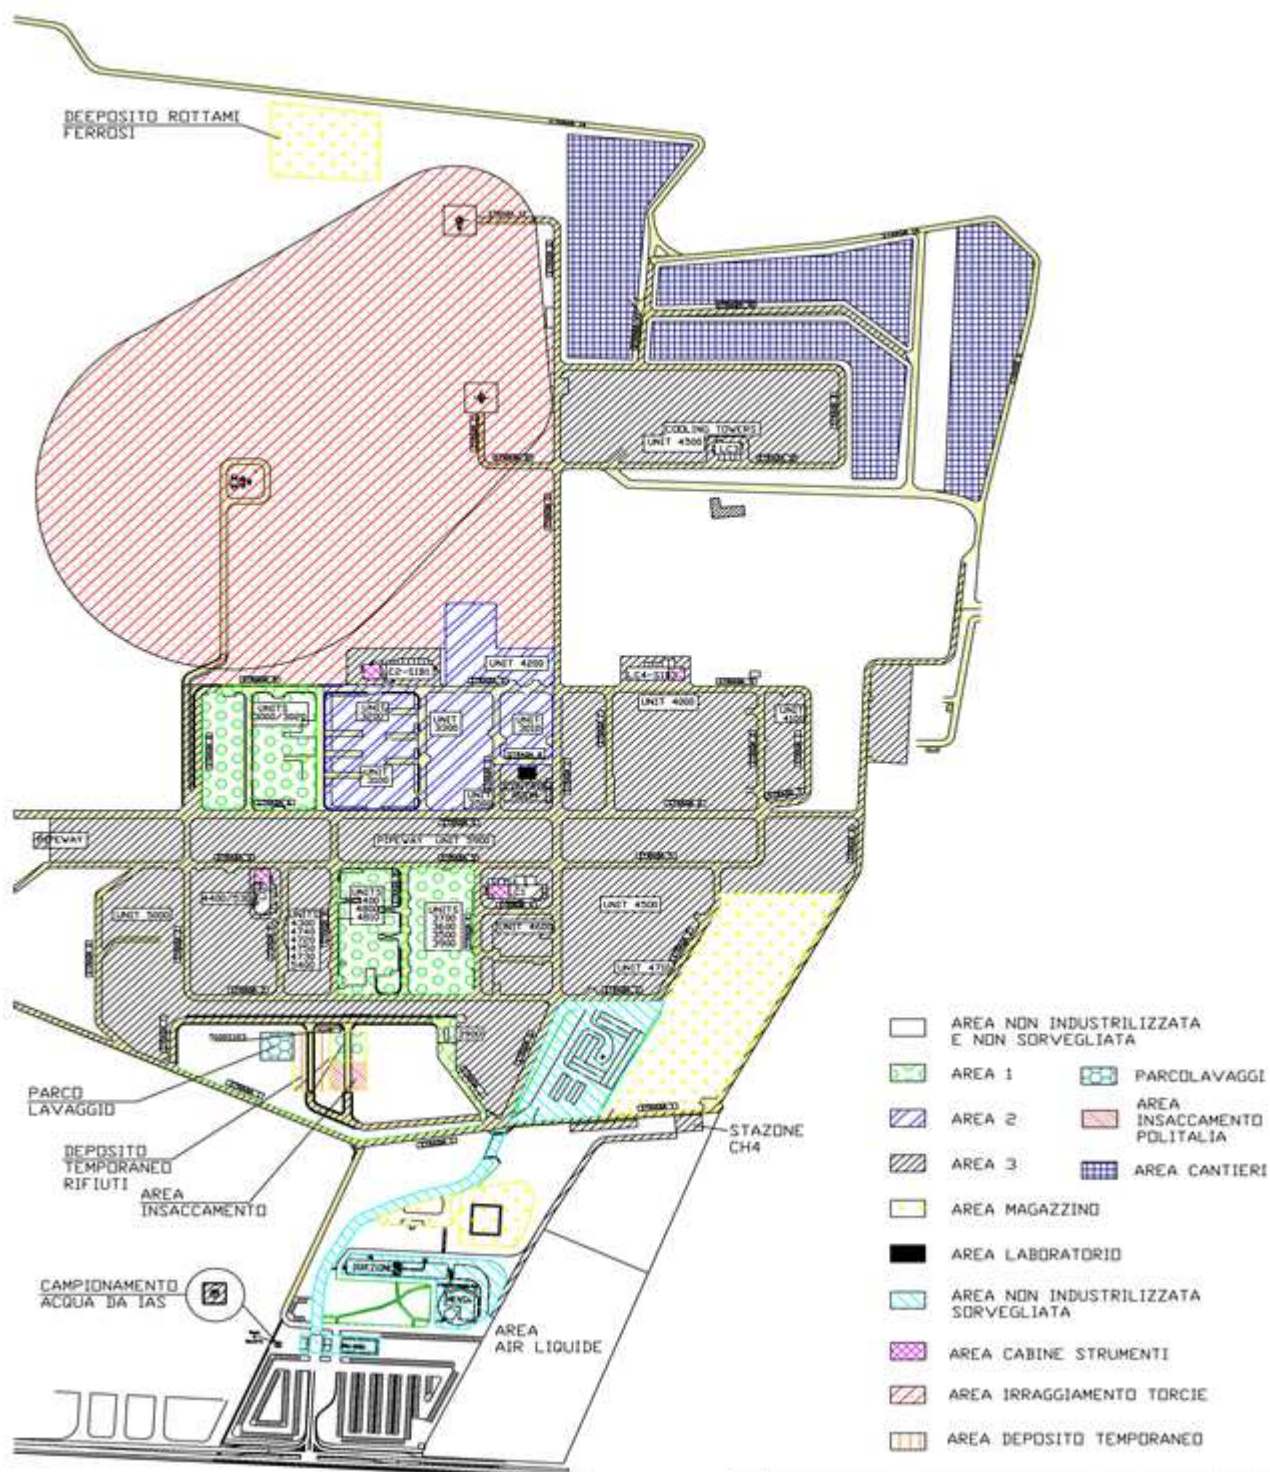

SUDDIVISIONE AREE DI STABILIMENTO
Gestione delle attività manutentive nella PIPEWAY

La gestione dell'Interconnecting è a cura del reparto competente secondo le seguenti modalità:

- Per gli scambi di fluidi **"intercompany"** la responsabilità della linea è del reparto che immette il fluido fino all'ultima valvola di limite batteria.
- Per gli scambi **"intersocietari"** è responsabile il reparto che riceve il prodotto, a partire dal limite di stabilimento o fiscale.

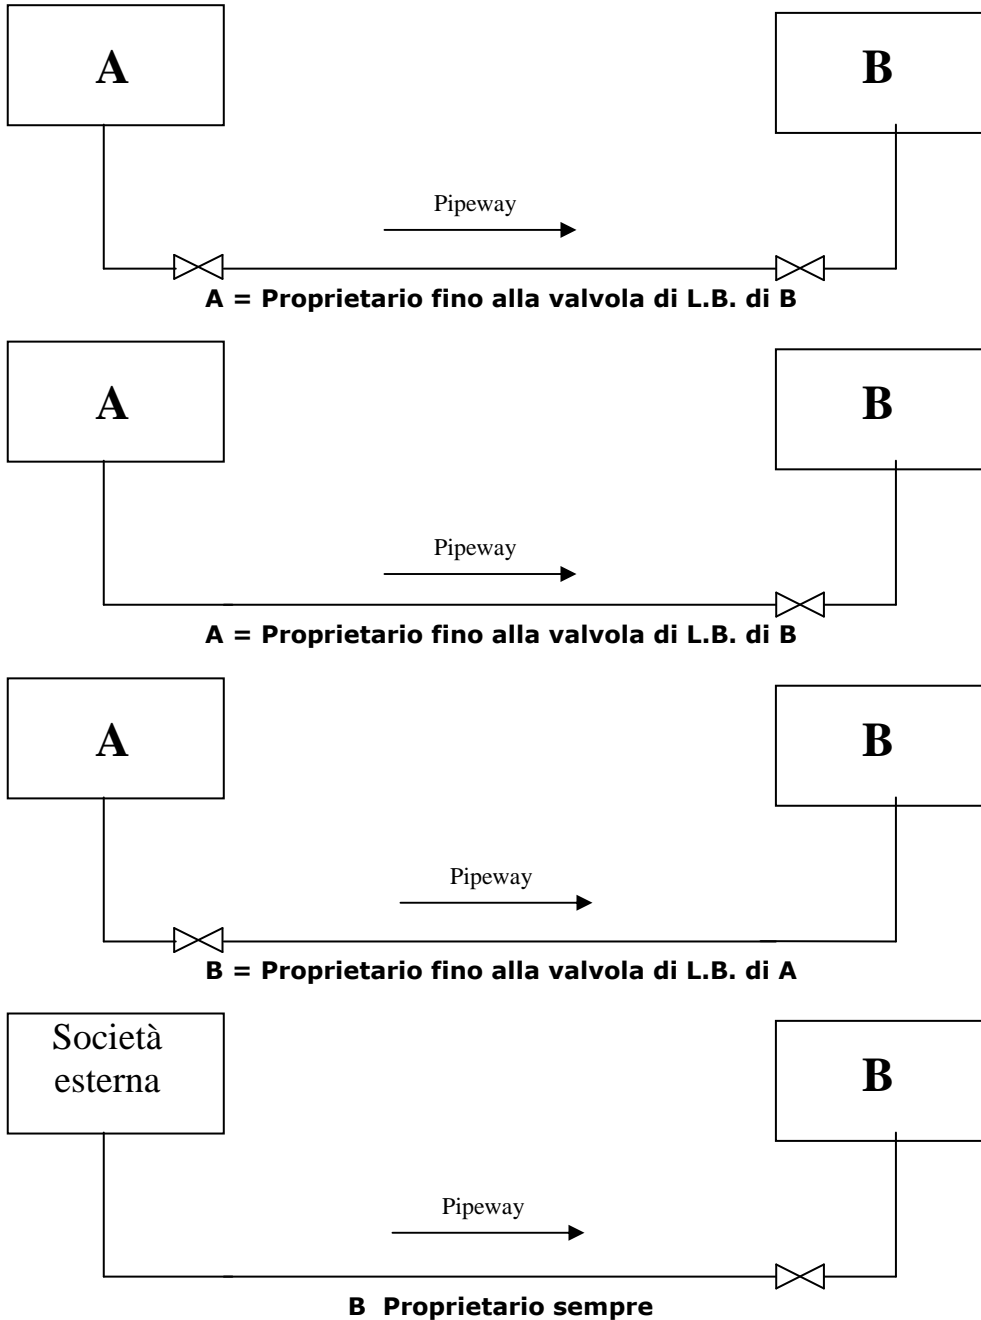

Per quanto attiene alle tracciate a vapore delle linee, al presidio ed alla vigilanza di tutte le linee che passano all'interno della pipeway, la responsabilità è di Area 3 in IGCC/SDA pertanto i rischi ambientali sono sempre di competenza di Area3 e verranno trasmessi all'emittente del PdL con il "caso particolare" (CP) o il "caso particolare Multisocietario" (CPM).

Per il sito EPW l'interconnecting è sempre sorvegliato da Priolo Servizi, a cui compete inoltre la gestione delle tubazioni relative ad utilities.